







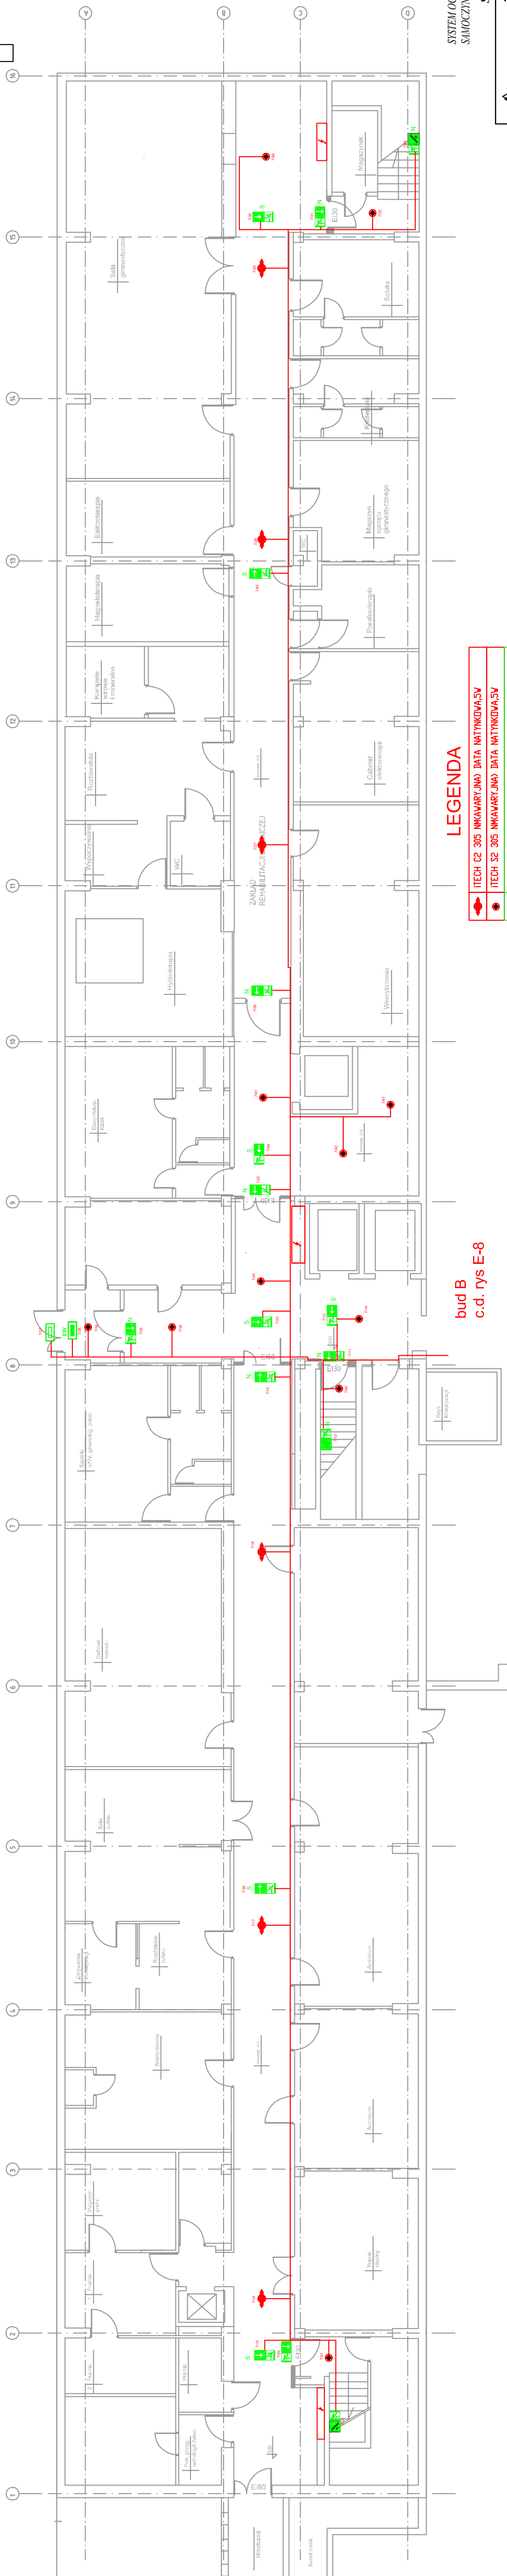

PIWNICA  
BUD-A





bud B  
c.d. rvs E-8

## LEGENDA

	ITECH C2 305 NKAWARY(JAKO) DATA NATYKOWDA.5V
	ITECH SZ 305 NKAWARY(JAKO) DATA NATYKOWDA.5V
	UNTEC S EI 1 P M SECIDOW-AWARY(JAKO) DATA NASCENNA Z PIKTODIAGRAMEM KIERUNKU EWAKUACYJ(JI,2.5V)
	UNTEC AP302 M3SECIDOW-AWARY(JAKO) DATA SUFTOWA Z PIKTODIAGRAMEM KIERUNKU EWAKUACYJ(JI,2.5V)
	UNTEC S EI 1 P M SECIDOW-AWARY(JAKO) DATA NASCENNA Z PIKTODIAGRAMEM KIERUNKU EWAKUACYJ(JI,2.5V)
	UNTEC S W2 205 5W M SECIDOW-AWARY(JAKO) COLD DATA NASCENNA

**UWAGA:**  
-instalację wykonać w listwach PCV z przegradą

**SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ -  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
SYSTEM SIECI - TN**

	Obiekt	SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU-BUDINEK A	Regar E-1
	Adres	27-600 Sandomierz ul. Szuchnia 13	Skala 1:100
	Pracownik rysunku	INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I KIER. RZUTU BUD. A-PIWNICKI	Data
	Projektant	Nawisławo i Inna Uprawnienia Podpis JAN MADEJ 60/782/0385/01	03.2016.