
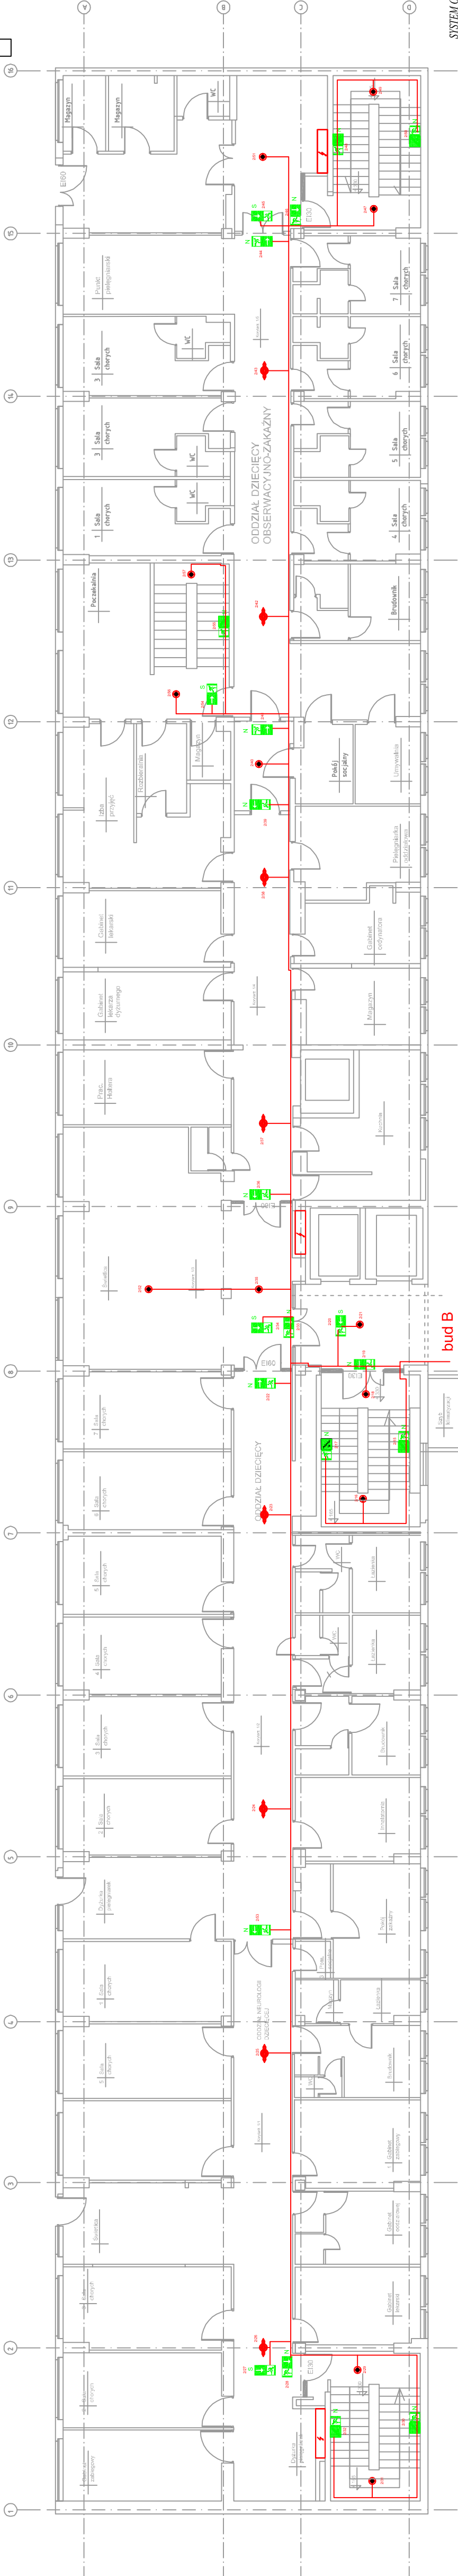


I PIĘTRO
BUD-A



SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORĄŻENIOWEJ -
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
SYSTEM SIECI - TN

LEGENDA

	ITECH C2 305 NKAWARYJNA) DATA NATYKOWASV
	ITECH S2 305 NKAWARYJNA) DATA NATYKOWASV
	DNTEC S E1 P M SIECOWA-AWARYJNA) DATA NAŚCIENNA Z PIKTOGRAMEM KIERUNKU EVAKUACJI J.2.5V
	DNTEC AP302 MŚCIEDOWA-AWARYJNA) DATA SUFITOWA Z PIKTOGRAMEM KIERUNKU EVAKUACJI J.2.5V

	Z.I.E. Jan Madej 25-370 Kielce ul.Żeromskiego 38/22	
	Obiekt	SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU-BUDYNEK A
	Adres	27-600 Sandomierz ul. Sztetna 13
	Przedmiot rysunku	INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I KIER. RZUTU BUD A- I PIĘTRO 1:100
Projektant mgr inż. JAN MADEJ	Nazwa i data 160/06	Uprawnienia SWK/18/0385/01
	Data 08.2016.	

bud B
c.d. rys E-10